


MONTAGEANLEITUNG DER INDOOR*-BATTERIESTEUERUNG

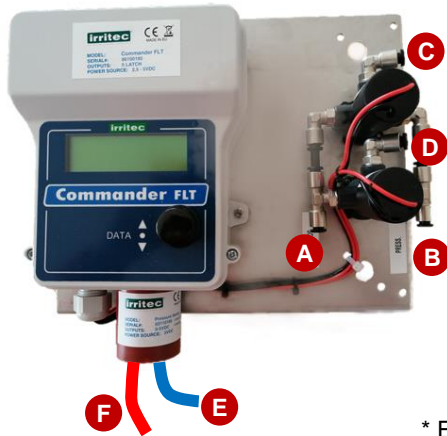

STEUERUNG - MONTAGE

- A** Offener Abfluss Funktionswasser
- B** Zuleitung Steuerung druckseitig
- C** Steuerschlauch Ventil 1
- D** Steuerschlauch Ventil 2
- E** Drucknehmer Auslass (blau)
- F** Drucknehmer Einlass (rot)


* Es ist erforderlich die Steuerung gegen Witterungseinflüsse und Vandalismus zu schützen.

EINSTELLUNGEN STEUERUNG:



Bedienknopf drücken, Programmwahl erscheint auf dem Display

- **Manual activation:** manuelles Spülen
- **Configuration:** Programmierung der Steuerung
- **Exit:** zurück ins Grundprogramm



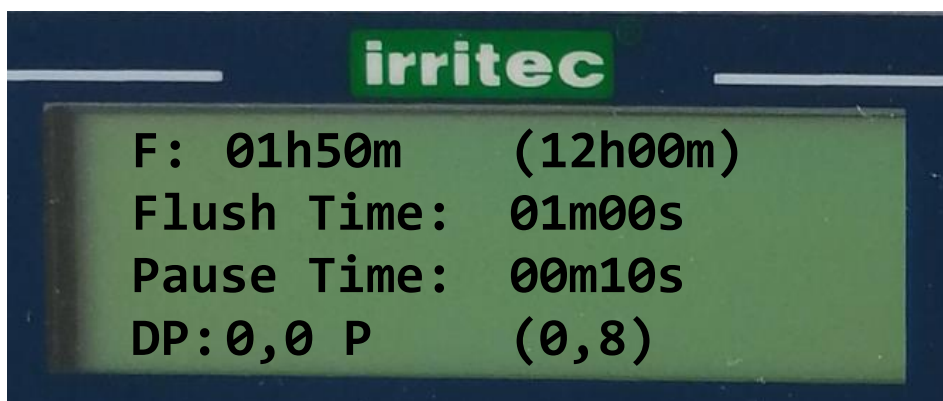


- Periodische Zwangsspülung - **F:** mind. alle 12 Stunden
- Spüldauer jeder Kammer – **Flush time:** 1 Minute
- Pause zwischen den Spülzeiten (Ventil 1 und Ventil 2) – **Pause time:** 10 Sekunden
- Druckdifferenz zwischen Wassereingang und Wasserausgang - **DP:** 0,8 bar

ANSCHLUSS-SCHEMA FÜR DIE STEUERUNG DES COMMANDER FLT BEI 220 V (TRAFO 9-12 V DC)

COMMANDER FLT


Permission: Sensorberechtigung Eingang
Manometer: Eingang Differenzdruckmanometer
COM: Gemeinsamer Sensor

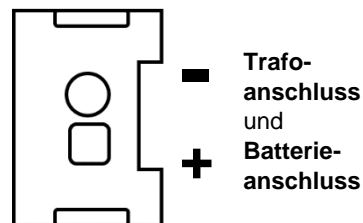

Pressure Sensor:

Das Programmiergerät Commander FLT verfügt über einen Sensor zur Messung der Druckdifferenz (DP). Der Sensor außerhalb der Platine kann einfach abgetrennt und ausgetauscht werden.

- Schließen Sie die Hoch- und Niederdruckleitungen (rot und blau) korrekt an die entsprechenden Buchsen der Filterstation an
- Verbinden Sie den mitgelieferten Stecker mit dem Differenzdrucksensor im entsprechenden Gehäuse der vorhandenen Klemmleiste auf der Karte

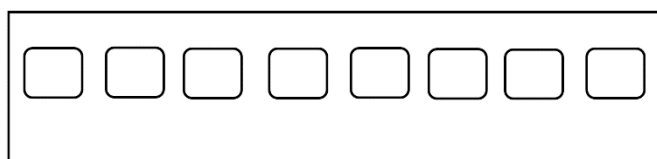

01 02 03 04 05 COM. OUTPUT
Master

Anschlüsse 1 bis 4: Magnetventile für den Filter

Anschluss 5: kann als Master oder für ein 5. Magnetventil verwendet werden

Wichtig: Bei Vorhandensein eines Master- oder Hauptventils muss immer Stecker 5 verwendet und die Funktion über das Display in der Konfiguration der Steuerung aktiviert werden.

Irritec Deutschland Team, Service Telefon: +49 7346 92 991 - 0